



## Europäische Technische Zulassung ETA-12/0258

Handelsbezeichnung <i>Trade name</i>	fischer Superbond <i>fischer Superbond</i>
Zulassungsinhaber <i>Holder of approval</i>	fischerwerke GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Straße 15 79211 Denzlingen DEUTSCHLAND
Zulassungsgegenstand und Verwendungszweck <i>Generic type and use of construction product</i>	Verbundanker in den Größen M8 bis M30 zur Verankerung im Beton <i>Bonded Anchor of sizes M8 to M30 for use in concrete</i>
Geltungsdauer: <i>Validity:</i>	vom <i>from</i> 26. Juni 2013 bis <i>to</i> 8. August 2017
Herstellwerk <i>Manufacturing plant</i>	fischerwerke

Diese Zulassung umfasst  
*This Approval contains*

37 Seiten einschließlich 27 Anhänge  
*37 pages including 27 annexes*

Diese Zulassung ersetzt  
*This Approval replaces*

ETA-12/0258 mit Geltungsdauer vom 08.08.2012 bis 08.08.2017  
*ETA-12/0258 with validity from 08.08.2012 to 08.08.2017*

## I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Diese europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt in Übereinstimmung mit:
  - der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte<sup>1</sup>, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates<sup>2</sup> und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>3</sup>;
  - dem Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998<sup>4</sup>, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 2011<sup>5</sup>;
  - den Gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission<sup>6</sup>;
  - der Leitlinie für die europäische technische Zulassung für "Metalldübel zur Verankerung im Beton - Teil 5: Verbunddübel", ETAG 001-05.
- 2 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann im Herstellwerk erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die Konformität der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.
- 3 Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgeführten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europäischen technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke übertragen werden.
- 4 Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/106/EWG.
- 5 Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Übermittlung - nur ungekürzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen weder im Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich verwenden.
- 6 Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache erteilt. Diese Fassung entspricht vollständig der in der EOTA verteilten Fassung. Übersetzungen in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

<sup>1</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12

<sup>2</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1

<sup>3</sup> Amtsblatt der Europäischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25

<sup>4</sup> Bundesgesetzblatt Teil I 1998, S. 812

<sup>5</sup> Bundesgesetzblatt Teil I 2011, S. 2178

<sup>6</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

## II **BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG**

### 1 **Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks**

#### 1.1 **Beschreibung des Bauprodukts**

Der Fischer Superbond ist ein Verbunddübel, der aus einer Mörtelkartusche mit Injektionsmörtel Fischer FIS SB, FIS SB Low Speed oder FIS SB High Speed oder einer Mörtelpatrone Fischer RSB und einem Stahlteil besteht. Das Stahlteil besteht aus

- einer Fischer Ankerstange FIS A in den Größen M8 bis M30,
- einer Fischer Ankerstange RGM in den Größen M8 bis M30,
- einem Fischer Innengewindeanker RG MI in den Größen M8 bis M20,
- einem Bewehrungsstab mit Durchmesser 8 bis 32 mm oder
- einem Fischer Bewehrungs-Anker FRA in den Größen Durchmesser 12 bis 24 mm.

Beim Mörtelkartuschensystem wird das Stahlteil in ein mit Injektionsmörtel gefülltes Bohrloch gesteckt.

Die Mörtelpatrone wird in ein Bohrloch gesetzt und das Stahlteil wird durch gleichzeitiges Schlagen und Drehen eingetrieben.

Der Dübel wird durch Ausnutzung des Verbundes zwischen Stahlteil, Mörtel und Beton verankert.

In den Anhängen 1 bis 4 sind Produkt und Anwendungsbereich dargestellt.

#### 1.2 **Verwendungszweck**

Der Dübel ist für Verwendungen vorgesehen, bei denen Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit und die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderungen 1 und 4 der Richtlinie 89/106/EWG zu erfüllen sind und bei denen ein Versagen der Verankerungen zu einer Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen und/oder erheblichen wirtschaftlichen Folgen führt. Der Brandschutz (wesentliche Anforderung 2) ist durch diese europäische technische Zulassung nicht erfasst. Der Dübel darf nur für Verankerungen unter statischer Belastung in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verwendet werden.

Der Dübel darf im gerissenen oder ungerissenen Beton verankert werden.

Der Dübel mit den Mörtelpatronen darf in trockenen oder nassen Beton oder in ein mit Wasser gefülltes Bohrloch gesetzt werden.

Der Dübel mit der Mörtelkartusche darf in trockenem oder nassem Beton jedoch nicht in mit Wasser gefüllte Bohrlöcher gesetzt werden.

Der Dübel darf mit den in Anhang 4 angegebenen Stahlteilen auch für Verankerungen unter seismischer Einwirkung für die Leistungskategorie C1 gemäß Anhang 25 bis 27 verwendet werden.

Der Dübel darf in den folgenden Temperaturbereichen verwendet werden:

Temperaturbereich I:	-40 °C bis +40 °C	(max. Kurzzeit-Temperatur +40 °C und max. Langzeit-Temperatur +24 °C)
Temperaturbereich II:	-40 °C bis +80 °C	(max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C und max. Langzeit-Temperatur +50 °C)
Temperaturbereich III:	-40 °C bis +120 °C	(max. Kurzzeit-Temperatur +120 °C und max. Langzeit-Temperatur +72 °C)

Temperaturbereich IV: -40 °C bis +150 °C (max. Kurzzeit-Temperatur +150 °C und  
max. Langzeit-Temperatur +90 °C)

Stahlteile aus galvanisch verzinktem oder feuerverzinktem Stahl:

Die Stahlteile aus galvanisch verzinktem oder feuerverzinktem Stahl dürfen nur in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.

Stahlteile aus nichtrostendem Stahl A4:

Die Stahlteile aus nichtrostendem Stahl dürfen in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie auch im Freien (einschließlich Industriatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen. Zu diesen besonders aggressiven Bedingungen gehören, z. B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Stahlteile aus hochkorrosionsbeständigem Stahl C:

Die Stahlteile aus hochkorrosionsbeständigem Stahl dürfen in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie auch im Freien, in Feuchträumen oder in besonders aggressiven Bedingungen verwendet werden. Zu diesen besonders aggressiven Bedingungen gehören, z. B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Stahlteile aus Betonstahl:

Nachträglich eingemörtelte Betonstähle dürfen als Dübel verwendet und nur nach den EOTA Technical Reports TR 029 und TR 045 bemessen werden. Solche Anwendungen sind z. B. in Betonierfugen oder als Schubdorne oder Wandanschlussbewehrung, die überwiegend Quer und Druckkräfte auf das Fundament übertragen, wobei die Bewehrungsstäbe als Dübel wirken, um Querkräfte aufzunehmen. Anschlüsse mit nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschlüssen, die nach EN 1992-1-1:2004 bemessen werden, sind nicht durch diese europäische technische Zulassung abgedeckt.

Die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung beruhen auf einer angenommenen Nutzungsdauer des Dübels von 50 Jahren. Die Angaben über die Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

## 2 Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

### 2.1 Merkmale des Produkts

Der Dübel entspricht den in den Anhängen dargestellten Zeichnungen und Angaben. Die in den Anhängen nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Dübels müssen den in der technischen Dokumentation<sup>7</sup> dieser europäischen technischen Zulassung festgelegten Angaben entsprechen.

Die charakteristischen Dübelkennwerte für die Bemessung der Verankerungen sind in den Anhängen angegeben.

Die zwei Komponenten des Injektionsmörtels werden unvermischt in Mörtelkartuschen fischer FIS SB, FIS SB High Speed oder FIS SB Low Speed der Größe 390 ml, 585 ml, 1100 ml oder 1500 ml oder in Mörtelpatronen RSB gemäß Anhang 1 geliefert.

<sup>7</sup> Die technische Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt und, soweit diese für die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitätsbescheinigung eingeschalteten zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhändigen.

Jede Mörtelkartusche, jede fischer Mörtelpatrone RSB und jedes Stahlteil ist gemäß den Bestimmungen in den Anhängen gekennzeichnet.

Stahlteile aus Betonstahl müssen den Bestimmungen nach Anhang 9 entsprechen.

Die Markierung der Verankerungstiefe darf auf der Baustelle erfolgen.

## 2.2 Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit des Dübels für den vorgesehenen Verwendungszweck hinsichtlich der Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit und die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderungen 1 und 4 erfolgte in Übereinstimmung mit der "Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Metaldübel zur Verankerung im Beton", Teil 1 "Dübel - Allgemeines" und Teil 5 "Verbunddübel", auf der Grundlage der Option 1 und ETAG 001 Anhang E "Beurteilung von Metaldübeln unter seismischer Einwirkung".

In Ergänzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung, die sich auf gefährliche Stoffe beziehen, können die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erfüllen, müssen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

## 3 Bewertung und Bescheinigung der Konformität und CE-Kennzeichnung

### 3.1 System der Konformitätsbescheinigung

Gemäß Entscheidung 96/582/EG der Europäischen Kommission<sup>8</sup> ist das System 2(i) (bezeichnet als System 1) der Konformitätsbescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitätsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:

System 1: Zertifizierung der Konformität des Produkts durch eine zugelassene Zertifizierungsstelle aufgrund von:

- (a) Aufgaben des Herstellers:
  - (1) werkseigener Produktionskontrolle;
  - (2) zusätzlicher Prüfung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller nach festgelegtem Prüfplan;
- (b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
  - (3) Erstprüfung des Produkts;
  - (4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;
  - (5) laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

<sup>8</sup>

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 254 vom 08.10.1996.

## 3.2 Zuständigkeiten

### 3.2.1 Aufgaben des Herstellers

#### 3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine ständige Eigenüberwachung der Produktion durchführen. Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschließlich der Aufzeichnungen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe/Rohstoffe/Bestandteile verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung aufgeführt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prüfplan, der Teil der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist, übereinstimmen. Der Prüfplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.<sup>9</sup>

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüfplans auszuwerten.

#### 3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die für die Aufgaben nach Abschnitt 3.1 für den Bereich der Dübel zugelassen ist, zur Durchführung der Maßnahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfür ist der Prüfplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben mit der Aussage, dass das Bauprodukt mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

### 3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüfplans durchzuführen:

- Erstprüfung des Produkts,
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,
- laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angeführten Maßnahmen festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitätszertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass das Produkt mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der europäischen technischen Zulassung und des zugehörigen Prüfplans nicht mehr erfüllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitätszertifikat zurückzuziehen und unverzüglich das Deutsche Institut für Bautechnik zu informieren.

<sup>9</sup>

Der Prüfplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung und wird nur der in das Konformitätsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehändigt. Siehe Abschnitt 3.2.2.

### 3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung der Dübel anzubringen. Hinter den Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben sowie die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (für die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitätszertifikats für das Produkt,
- Nummer der europäischen technischen Zulassung,
- Nummer der Leitlinie für die europäische technische Zulassung,
- Nutzungskategorie (ETAG 001-1 Option 1, zusätzlich: seismische Leistungskategorie C1 – sofern anwendbar),
- Größe.

## 4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

### 4.1 Herstellung

Die europäische technische Zulassung wurde für das Produkt auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Änderungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einführung dem Deutschen Institut für Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut für Bautechnik wird darüber entscheiden, ob sich solche Änderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Änderung der Zulassung erforderlich ist.

### 4.2 Bemessung der Verankerungen

Die Brauchbarkeit des Dübels ist unter folgenden Voraussetzungen gegeben:

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Übereinstimmung mit dem EOTA Technical Report TR 029 "Design of Bonded Anchors"<sup>10</sup> und dem Technical Report TR 045 "Bemessung von Metalldübeln unter seismischer Einwirkung" unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Die Verankerungen sind außerhalb kritischer Bereiche (z. B. plastischer Gelenke) der Betonkonstruktion anzuordnen. Eine Abstandsmontage oder die Montage auf Mörtelschicht ist für seismische Einwirkungen nicht durch diese europäische technische Zulassung abgedeckt.

<sup>10</sup> Der EOTA Technical Report TR 029 "Design of Bonded Anchors" ist in Englischer Sprache auf der Website [www.eota.eu](http://www.eota.eu) veröffentlicht.



Nachträgliche eingemörtelte Betonstähle dürfen als Dübel verwendet und nur nach den EOTA Technical Reports TR 029 und TR 045 bemessen werden. Die grundlegenden Annahmen für die Bemessung nach der Dübeltheorie sind zu beachten. Das beinhaltet sowohl die Berücksichtigung von Zug- und Querkraften und die zugehörigen Versagensarten als auch die Annahme, dass der Verankerungsgrund (Betonbauteil) im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (gerissen oder ungerissen) verbleibt, wenn der Anschluss bis zum Versagen belastet wird. Solche Anwendungen sind z. B. in Betonierfugen oder als Schubdorne oder Wandanschlussbewehrung, die überwiegend Quer- und Druckkräfte auf das Fundament übertragen, wobei die Bewehrungsstäbe als Dübel wirken, um Querkräfte aufzunehmen. Anschlüsse mit nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschlüssen, die nach EN 1992-1-1:2004 bemessen werden (z. B. Wandanschlussbewehrung, bei der Zugkräfte in mindestens einer Bewehrungslage auftreten), sind nicht durch diese europäische technische Zulassung abgedeckt.

Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt.

Für die fischer Innengewindeanker RG MI sind die Befestigungsschrauben oder Gewindestangen hinsichtlich des Materials und der erforderlichen Festigkeitsklasse gemäß Anhang 8 zu spezifizieren. Die minimale und maximale Einschraubtiefe  $l_E$  der Befestigungsschraube oder der Gewindestange für die Befestigung der Anbauteile muss den Anforderungen nach Anhang 6, Tabelle 3 genügen. Die Länge der Befestigungsschraube oder der Gewindestange müssen in Abhängigkeit von der Anbauteildicke, zulässigen Toleranzen, der vorhandenen Gewindelänge und der minimalen und maximalen Einschraubtiefe  $l_E$  festgelegt werden.

Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dübels (z. B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.) angegeben.

#### 4.3 Einbau der Dübel

Von der Brauchbarkeit des Dübels kann nur dann ausgegangen werden, wenn folgende Einbaubedingungen eingehalten sind:

- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters,
- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile,
- Einbau nach den Angaben des Herstellers und den Konstruktionszeichnungen mit den in der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung angegebenen Werkzeugen,
- Bei Verwendung des Injektionsmörtels fischer FIS SB, fischer FIS SB High Speed und fischer FIS SB Low Speed dürfen auch handelsübliche Ankerstangen, Scheiben und Muttern verwendet werden, wenn die nachfolgend aufgeführten Anforderungen erfüllt sind:
  - Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften der Stahlteile entsprechen Anhang 8, Tabelle 7,
  - Nachweis von Werkstoff und mechanischen Eigenschaften der Stahlteile durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 entsprechend EN 10204:2004, die Nachweise sind aufzubewahren,
  - Markierung der Ankerstange mit der geplanten Verankerungstiefe. Dies kann durch den Hersteller oder vom Baustellenpersonal erfolgen.
- fischer Mörtelpatronen RSB dürfen nur mit zugehörigen fischer Ankerstangen RGM verwendet werden,
- Eingemörtelte Betonstähle müssen mit den Bestimmungen nach Anhang 9 übereinstimmen,
- Überprüfung vor dem Setzen des Dübels, ob die Festigkeitsklasse des Betons, in den der Dübel gesetzt werden soll, nicht niedriger ist als die Festigkeitsklasse des Betons, für den die charakteristischen Tragfähigkeiten gelten,
- Einwandfreie Verdichtung des Betons, z. B. keine signifikanten Hohlräume,



- Markierung und Einhaltung der effektiven Verankerungstiefe,
- Einhaltung der festgelegten Rand- und Achsabstände ohne Minustoleranzen,
- Anordnung der Bohrlöcher ohne Beschädigung der Bewehrung,
- Bohrlochherstellung bei Verwendung der Mörtelkartusche nur durch Hammerbohren,
- Bohrlochherstellung bei Verwendung der Mörtelpatrone durch Hammer- oder Diamantbohren,
- Bei Fehlbohrungen: Fehlbohrungen sind zu vermörteln,
- Bei Verwendung der Mörtelkartusche darf der Dübel nicht in wassergefüllte Bohrlöcher gesetzt werden,
- Bohrlochreinigung und Einbau gemäß Anhang 11 bis 14,
- Bei korrektem Einbau muss Überschussmörtel auf der Betonoberfläche austreten,
- Die Temperatur der Dübelteile beim Einbau beträgt mindestens 0 °C bei Verwendung des Injektionsystems FIS SB und -15 °C bei Verwendung der Mörtelpatronen RSB,
- die Temperatur im Verankerungsgrund während der Aushärtung des Injektionsmörtels bei Verwendung von Injektionsmörtel FIS SB Low Speed unterschreitet nicht 0 °C,
- die Temperatur im Verankerungsgrund während der Aushärtung des Injektionsmörtels bei Verwendung von Injektionsmörtel FIS SB unterschreitet nicht -15 °C,
- die Temperatur im Verankerungsgrund während der Aushärtung des Injektionsmörtels bei Verwendung von Injektionsmörtel FIS SB High Speed unterschreitet nicht -20 °C,
- die Temperatur im Verankerungsgrund während der Aushärtung des Injektionsmörtels bei Verwendung von Mörtelpatronen RSB unterschreitet nicht -30 °C,
- Einhaltung der Wartezeit bis zur Lastaufbringung gemäß Anhang 3, Tabelle 1,
- Montagedrehmomente sind für die Tragfähigkeit des Dübels nicht erforderlich. Die in den Anhängen angegebenen Anzugsdrehmomente dürfen jedoch bei der Montage der Anbauteile nicht überschritten werden.

## 5 Vorgaben für den Hersteller

### 5.1 Verpflichtungen des Herstellers

Es ist Aufgabe des Herstellers, dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten über die Besonderen Bestimmungen nach den Abschnitten 1 und 2 einschließlich der Anhänge, auf die verwiesen wird, sowie den Abschnitten 4.2, 4.3 und 5.2 unterrichtet werden. Diese Information kann durch Wiedergabe der entsprechenden Teile der europäischen technischen Zulassung erfolgen. Darüber hinaus sind alle Einbaudaten auf der Verpackung und/oder einem Beipackzettel, vorzugsweise bildlich, anzugeben.

Es sind mindestens folgende Angaben zu machen:

- Bohrmendurchmesser,
- Bohrlochtiefe,
- Ankerstangendurchmesser,
- Mindestverankerungstiefe,
- maximale Dicke der Anschlusskonstruktion,
- Angaben über den Einbauvorgang einschließlich Reinigung des Bohrlochs mit den Reinigungsgeräten, vorzugsweise durch bildliche Darstellung,
- Temperatur der Dübelteile beim Einbau,
- Temperatur im Verankerungsgrund bei Setzen des Dübels,
- Zulässige Verarbeitungszeit des Mörtels,

- Wartezeit bis zur Lastaufbringung abhängig von der Temperatur im Verankerungsgrund beim Setzen,
- maximales Drehmoment,
- Herstelllos.

Alle Angaben müssen in deutlicher und verständlicher Form erfolgen.

## 5.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Mörtelkartuschen und Mörtelpatronen sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen und entsprechend der Montageanleitung trocken bei Temperaturen von mindestens +5 °C bis höchstens +25 °C zu lagern (Kurzzeitlagerung bis zu +35 °C ist zulässig).










Mörtelkartuschen und Mörtelpatronen mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum dürfen nicht mehr verwendet werden.


Der Dübel ist als Befestigungseinheit zu verpacken und zu liefern. Die Mörtelkartuschen und Mörtelpatronen sind separat von den Stahlteilen verpackt.

Die Montageanleitung muss darauf hinweisen, dass die Mörtelkartuschen und Mörtelpatronen nur mit den entsprechenden Stahlteilen verwendet werden dürfen.

Uwe Bender  
Abteilungsleiter

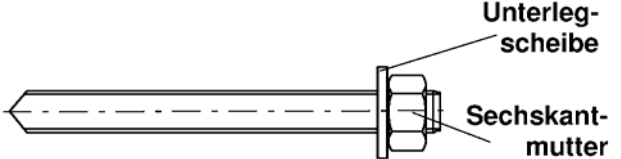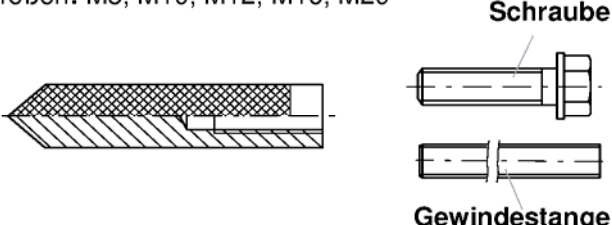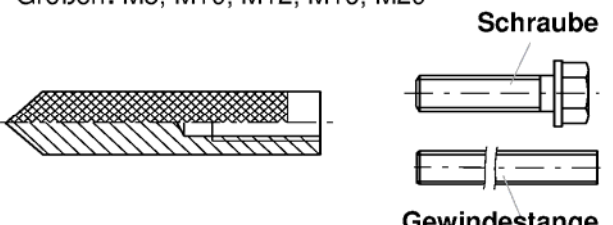Beglaubigt


<p align="center"><b>Injektionsmörtelsystem FIS SB</b></p> <p>Aufdruck: fischer FIS SB, FIS SB High Speed, FIS SB Low Speed Verarbeitungshinweise, Kolbenwegskala, Verarbeitungs- u. Aushärtezeiten, Temp.-abhängig Haltbarkeitsdatum, Gefahrenhinweise</p> <p>Größen: 390ml, 585ml, 1100ml, 1500ml</p> <p align="center"><b>Statikmischer</b></p>  <p><b>Injektionshilfe</b>      <b>Verlängerungsschlauch</b></p> 	<p align="center"><b>Mörtelpatronensystem RSB</b></p> <p align="center"><b>Mörtelpatrone RSB</b></p> 
<p><b>fischer Ankerstange FIS A oder RGM</b> Größen: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30</p> 	<p><b>fischer Ankerstange RGM</b> Größen: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30</p> 
<p><b>fischer Innengewindeanker RG MI</b> Größen: M8, M10, M12, M16, M20</p> 	<p><b>fischer Innengewindeanker RG MI</b> Größen: M8, M10, M12, M16, M20</p> 
<p><b>Betonstahl</b> Größen: Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32</p>  <p><b>fischer Bewehrungs- Anker FRA</b> Größen: 12, 16, 20, 24</p> 	
<p align="center">fischer Superbond</p>	
<p align="center">Produkt</p>	<p align="center"><b>Anhang 1</b></p>

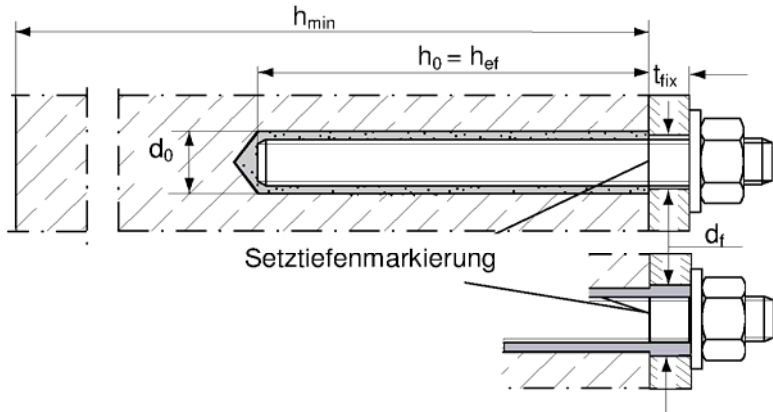

**fischer Ankerstange FIS A oder RGM**


Vorsteckmontage

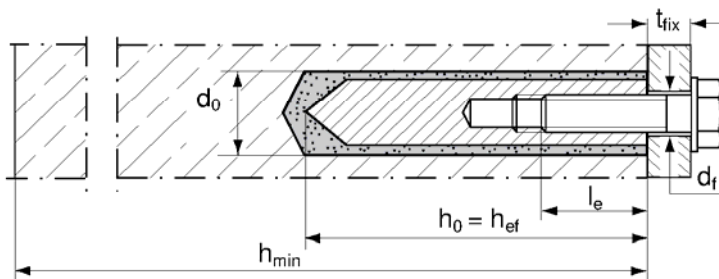Durchsteckmontage  
(Ringspalt im Anbauteil  
mit Mörtel verfüllt)




**fischer Innengewindeanker RG MI**

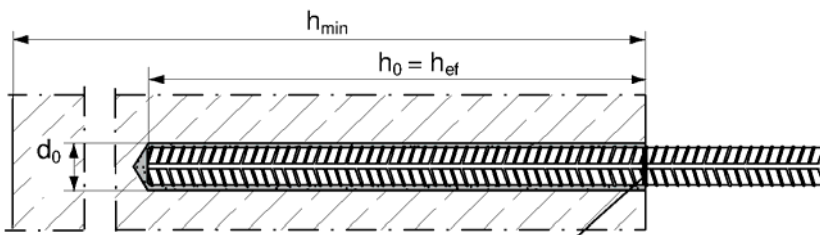Nur Vorsteckmontage



**Betonstahl**

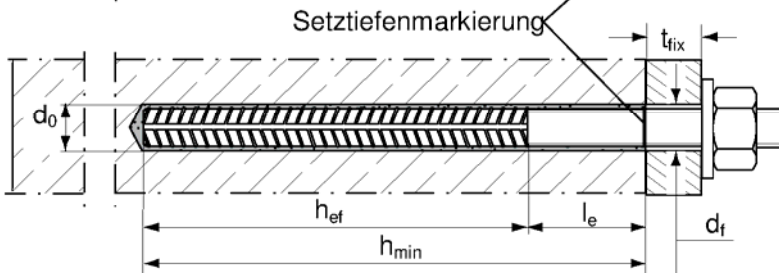

**fischer Bewehrungs- Anker FRA**


Vorsteckmontage

Durchsteckmontage  
(Ringspalt im Anbauteil  
mit Mörtel verfüllt)

fischer Superbond

Injektionsmörtelsystem FIS SB  
Einbauzustand und Anwendungsbereich

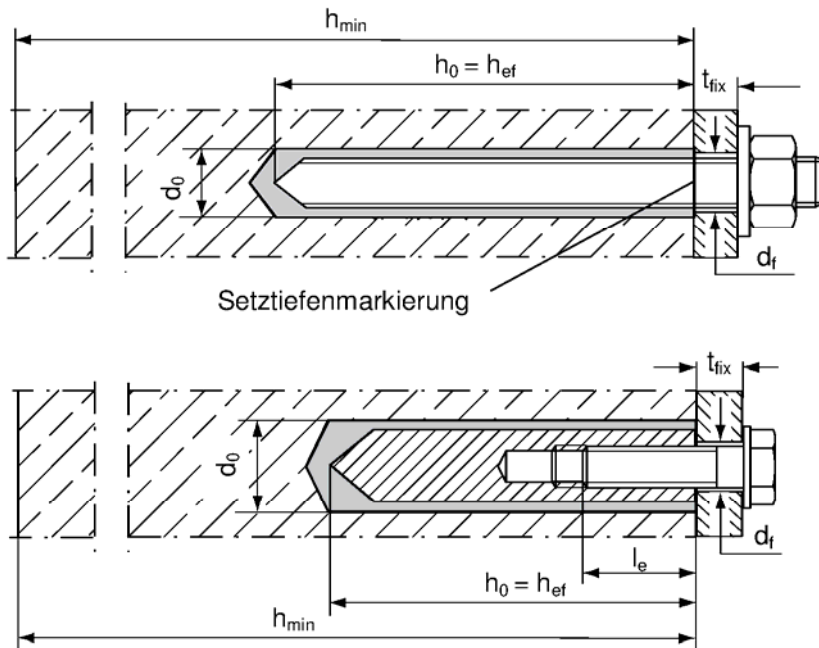**Anhang 2**



**fischer Ankerstange RGM**  
Nur Vorsteckmontage

**fischer Innengewindeanker RG MI**  
Nur Vorsteckmontage

**Tabelle 1: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushärtezeiten**  
(minimale Kartuschentemperatur 0°C; minimale Patronentemperatur -15°C)

Temperatur im Verankerungsgrund [°C]	Maximale Verarbeitungszeiten $t_{work}$ [Minuten]			Minimale Aushärtezeiten $t_{cure}$ [Minuten]			
	FIS SB Low Speed	FIS SB	FIS SB High Speed	FIS SB Low Speed	FIS SB	FIS SB High Speed	RSB
-30 bis -20	---	-----	---	---	---	---	120 Stunden
>-20 bis -15	---	-----	60	---	---	24 Stunden	48 Stunden
>-15 bis -10	---	60	30	---	36 Stunden	8 Stunden	30 Stunden
>-10 bis -5	---	30	15	---	24 Stunden	3 Stunden	16 Stunden
>-5 bis ±0	---	20	10	---	8 Stunden	2 Stunden	10 Stunden
>±0 bis +5	30	13	5	17 Stunden	4 Stunden	1 Stunde	45
>+5 bis +10	15	9	3	8 Stunden	120	45	30
>+10 bis +20	12	5	2	4,5 Stunden	60	30	20
>+20 bis +30	8	4	1	60	45	15	5
>+30 bis +40	5	2	---	60	30	---	3

fischer Superbond

Mörtelpatronensystem RSB  
Einbauzustand und Anwendungsbereich  
Verarbeitungs- und Aushärtezeiten FIS SB und RSB

**Anhang 3**

Anwendungsbereich	Injektionssystem FIS SB / High Speed / Low Speed	Mörtelpatronensystem RSB
Einbau in gerissenem und ungerissenem Beton	Zulässig für alle Anker und Größen	Zulässig für RGM und RG MI alle Größen
Einbau in trockenem oder nassem Beton	Zulässig für alle Anker und Größen	Zulässig für RGM und RG MI alle Größen
Einbau in wassergefüllte Bohrlöcher	Nicht zulässig	Zulässig für RGM und RG MI alle Größen
Einbau in diamantgebohrten Löchern; ungerissener Beton	Nicht zulässig	Zulässig für RGM und RG MI alle Größen
Einbau in diamantgebohrten Löchern; gerissener Beton	Nicht zulässig	Zulässig für RGM und RG MI Bohrlöcher $\geq 18\text{mm}$
<b>Bemessungsverfahren</b>		
Statische und quasi- statische Beanspruchung		
Bemessung gemäß ETAG 001, TR 029	Zulässig für alle Anker und Größen	Zulässig für RGM und RG MI alle Größen
Seismische Beanspruchung/ Anforderungskategorie C1 – nur hammergebohrte Bohrlöcher		
Bemessung gemäß ETAG 001, TR 045	Zulässig für FIS SB mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ankerstangen FIS A alle Größen</li> <li>- Ankerstangen RGM alle Größen</li> <li>- Betonstahl B500B alle Größen</li> <li>- Handelsübliche Ankerstangen alle Größen</li> </ul>	Zulässig für RGM alle Größen
<b>Temperturbereiche</b>		
	Maximale Langzeittemperatur	Maximale Kurzzeittemperatur
Temperaturbereich I: -40 °C bis +40 °C	+24 °C	+40 °C
Temperaturbereich II: -40 °C bis +80 °C	+50 °C	+80 °C
Temperaturbereich III: -40 °C bis +120 °C	+72 °C	+120 °C
Temperaturbereich IV: -40 °C bis +150 °C	+90 °C	+150 °C
fischer Superbond		<b>Anhang 4</b>
Anwendungsbereiche, Bemessungsverfahren und Temperaturbereiche		




**Tabelle 2:** Einbaubedingungen für fischer Ankerstangen FIS A und RGM

Dübelgröße		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Injektions- system FIS SB	Bohrernenndurchmesser $d_0$ [mm]	10	12	14	18	24	28	30	35
	Bohrlochtiefe $h_0$ [mm]	$h_0 = h_{ef}$							
	Effektive Verankerungstiefe $h_{ef,min}$ [mm]	60	60	70	80	90	96	108	120
	Effektive Verankerungstiefe $h_{ef,max}$ [mm]	160	200	240	320	400	480	540	600
	Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil <sup>1)</sup> Vorsteckmontage $\leq d_f$ [mm]	9	12	14	18	22	26	30	33
	Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil <sup>1)</sup> Durchsteckmontage $\leq d_f$ [mm]	11	14	16	20	26	30	33	40
Patronen- system RSB	Bohrernenndurchmesser $d_0$ [mm]	10	12	14	18	25	28	---	35
	Bohrlochtiefe $h_0$ [mm]	$h_0 = h_{ef}$							
	Effektive Verankerungstiefe $h_{ef,1}$ [mm]	---	75	75	95	---	---	---	---
	Effektive Verankerungstiefe $h_{ef,2}$ [mm]	80	90	110	125	170	210	---	280
	Effektive Verankerungstiefe $h_{ef,3}$ [mm]	---	150	150	190	210	---	---	---
	Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil <sup>1)</sup> Nur Vorsteckmontage $\leq d_f$ [mm]	9	12	14	18	22	26	---	33
Minimaler Rand- und Achsabstand $s_{min} = c_{min}$ [mm]	40	45	55	65	85	105	120	140	
Minimale Bauteildicke $h_{min}$ [mm]	$h_{ef} + 30 (\geq 100)$			$h_{ef} + 2d_0$					
Maximales Montagedrehmoment $T_{inst,max}$ [Nm]	10	20	40	60	120	150	200	300	
Dicke des Anbauteils $t_{fix,min}$ [mm]	0								
	$t_{fix,max}$ [mm]	3000							



<sup>1)</sup> Für größere Durchgangslöcher im anzuschließenden Bauteil siehe Kapitel 1.1 des TR 029

### fischer Ankerstangen FIS A und RGM

Spitzenvarianten Ankerstangen FIS A



Spitzenvarianten Ankerstangen RGM

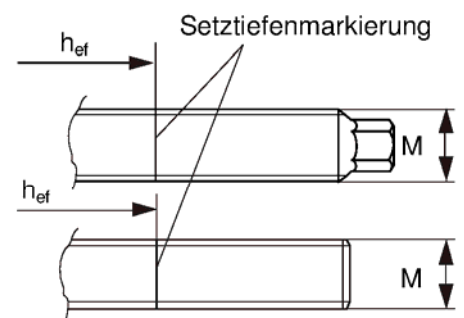

#### Markierung (an beliebiger Stelle):

Bei Festigkeitsklasse 8.8 oder hochkorrosionsbeständigem Stahl C, Festigkeitsklasse 80: •  
Bei nichtrostendem Stahl A4 und hochkorrosionsbeständigem Stahl C, Festigkeitsklasse 50: ••

fischer Superbond

fischer Ankerstangen FIS A und RGM  
Dübelabmessungen und Einbaubedingungen


**Anhang 5**

**Tabelle 3:** Einbaubedingungen für fischer Innengewindeanker RG MI

Dübelgröße		M8	M10	M12	M16	M20
Dübeldurchmesser	$d_H$ [mm]	12	16	18	22	28
Bohrernennendurchmesser	$d_0$ [mm]	14	18	20	24	32
Dübellänge	$L_H$ [mm]	90	90	125	160	200
Effektive Verankerungstiefe $h_{ef}$ und Bohrlochtiefe $h_0$	$h_{ef} = h_0$ [mm]	90	90	125	160	200
Minimaler Rand- und Achsabstand	$s_{min} = c_{min}$ [mm]	55	65	75	95	125
Durchgangsloch im anzuschliessenden Bauteil	$\leq d_f$ [mm]	9	12	14	18	22
Minimale Bauteildicke	$h_{min}$ [mm]	120	125	165	205	260
Einschraubtiefe	$l_{E,min}$ [mm]	8	10	12	16	20
	$l_{E,max}$ [mm]	18	23	26	35	45
Maximales Montagedrehmoment	$T_{inst,max}$ [Nm]	10	20	40	80	120

<sup>1)</sup> Für größere Durchgangslöcher im anzuschließenden Bauteil siehe Kapitel 1.1 des TR 029

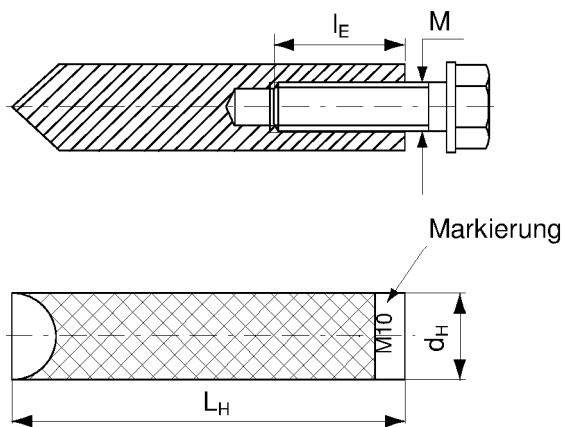**fischer Innengewindeanker RG MI**



**Markierung:** Werkzeichen und Ankergröße  
z.B.: **M10**  
Bei nichtrostendem Stahl zusätzlich **A4**  
z.B.: **M10 A4**  
Bei hochkorrosionsbeständigem Stahl  
zusätzlich **C**  
z.B.: **M10 C**

fischer Superbond

fischer Innengewindeanker RG MI  
Dübelabmessungen und Einbaubedingungen

**Anhang 6**

**Tabelle 4:** Zuordnung Mörtelpatronen RSB zu Ankerstangen RGM


Größe	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Bohrernenn- durchmesser $d_0$ [mm]	10	12	14	18	25	28	35
Minimale Setztiefe $h_{ef,1}$ [mm]	---	75	75	95	---	---	---
Zugehörige Mörtel- patrone RSB [-]	---	10 mini	12 mini	16 mini	---	---	---
Mittlere Setztiefe $h_{ef,2}$ [mm]	80	90	110	125	170	210	280
Zugehörige Mörtel- patrone RSB [-]	8	10	12	16	20	20E /24	30
Maximale Setztiefe $h_{ef,3}$ [mm]	---	150	150	190	210	---	---
Zugehörige Mörtel- patrone RSB [-]	---	2x10mini	2x12mini	2x16mini	20E /24	---	---

**Tabelle 5:** Zuordnung Mörtelpatronen RSB zu Innengewindeankern RG MI.

Größe	M8	M10	M12	M16	M20
Bohrernenn- durchmesser $d_0$ [mm]	14	18	20	24	32
Setztiefe $h_{ef}$ [mm]	90	90	125	160	200
Zugehörige Mörtel- patrone RSB [-]	10	12	16	16E	20E /24

**Tabelle 6:** Abmessungen der Mörtelpatronen RSB

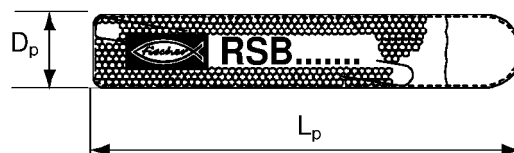Mörtelpatrone [-]	RSB 8	RSB 10 mini	RSB 10	RSB 12 mini	RSB 12	RSB 16 mini	RSB 16	RSB 16E	RSB 20	RSB 20E /24	RSB 30
Durchmesser $D_p$ [mm]	9,0	10,5	10,5	12,5	12,5	16,5	16,5	16,5	23,0	23,0	27,5
Länge $L_p$ [mm]	85	72	90	72	97	72	95	123	160	190	260



fischer Superbond

Mörtelpatronen RSB  
Abmessungen und Zuordnungen

**Anhang 7**

**Tabelle 7:** Materialien: Ankerstangen, Unterlegscheiben, Sechskantmuttern und Schrauben


Benennung	Material		
	Stahl, verzinkt	Nichtrostender Stahl A4	Hochkorrosionsbeständiger Stahl C
<b>Ankerstangen</b>	Festigkeitsklasse 5.8 oder 8.8; EN ISO 20898-1 galvanisch verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$ , EN ISO 4042 A2K oder feuerverzinkt EN ISO 10684	Festigkeitsklasse 50, 70 und 80 / EN ISO 3506 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088 oder 1.4062 pr EN 10088:2011	Festigkeitsklasse 50 oder 80 EN ISO 3506 oder Festigkeitsklasse 70 mit $f_{yk}=560\text{ N/mm}^2$ 1.4529; 1.4565 EN 10088
<b>Unterlegscheiben EN ISO 7089</b>	galvanisch verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$ , EN ISO 4042 A2K oder feuerverzinkt EN ISO 10684	1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088	1.4529; 1.4565 EN 10088
<b>Sechskantmutter EN 24032</b>	Festigkeitsklasse 5 oder 8; EN ISO 20898-2 galvanisch verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$ , EN ISO 4042 A2K oder feuerverzinkt EN ISO 10684	Festigkeitsklasse 50 oder 70 EN ISO 3506 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088	Festigkeitsklasse 50, 70 oder 80 EN ISO 3506 1.4529; 1.4565 EN 10088
<b>Schrauben und Ankerstangen für Innengewindeanker RG MI</b>	Festigkeitsklasse 5.8 oder 8.8; EN ISO 20898-1 galvanisch verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$ , EN ISO 4042 A2K oder feuerverzinkt EN ISO 10684	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506 1.4529; 1.4565 EN 10088
fischer Superbond			<b>Anhang 8</b>
Materialien			

**Tabelle 8:** Einbaubedingungen Betonstahl

Stabdurchmesser	Ø d [mm]	8 <sup>1)</sup>	10 <sup>1)</sup>	12 <sup>1)</sup>	14	16	20	25	28	32	
Bohrerinnendurchmesser	d <sub>0</sub> [mm]	(10)12	(12)14	(14) 16	18	20	25	30	35	40	
Bohrlochtiefe	h <sub>0</sub> [mm]	h <sub>0</sub> = h <sub>ef</sub>									
Effektive Verankerungstiefe	h <sub>ef,min</sub> [mm]	60	60	70	75	80	90	100	112	128	
	h <sub>ef,max</sub> [mm]	160	200	240	280	320	400	500	560	640	
Minimaler Rand- und Achsabstand	s <sub>min</sub> = c <sub>min</sub> [mm]	40	45	55	60	65	85	110	130	160	
Minimale Bauteildicke	h <sub>min</sub> [mm]	h <sub>ef</sub> + 30 ≥ 100			h <sub>ef</sub> + 2 d <sub>0</sub>						

<sup>1)</sup> Beide Bohrerinnendurchmesser sind möglich

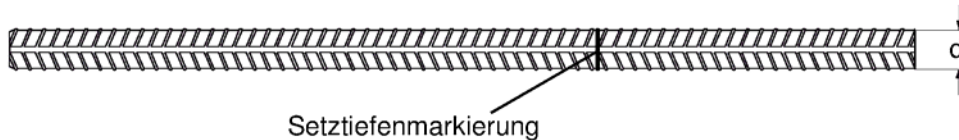**Betonstahl**



Eigenschaften von Betonstahl: Auszug aus EN 1992-1-1 Anhang C, Tabelle C.1 und C.2N

Produktart		Stäbe und Betonstahl vom Ring	
Klasse		B	C
Charakteristische Streckgrenze f <sub>yk</sub> oder f <sub>0,2k</sub> [MPa]		400 bis 600	
Mindestwert von k = (f <sub>t</sub> /f <sub>yk</sub> )		≥ 1,08	≥ 1,15 < 1,35
Charakteristische Dehnung bei Höchstlast ε <sub>uk</sub> [%]		≥ 5,0	≥ 7,5
Biegebarkeit		Biege- / Rückbiegetest	
Maximale Abweichung von der Nennmasse (Einzelstab) [%]	Nennendurchmesser des Stabes [mm]	± 6,0 ± 4,5	
	≤ 8 > 8		
Mindestwerte der bezogenen Rippenfläche f <sub>R,min</sub> (Ermittlung nach EN 15630)	Nennendurchmesser des Stabes [mm]	0,040 0,056	
	8 bis 12 > 12		

**Rippenhöhe h:**

Die Rippenhöhe h muss im Bereich  $0,05 \cdot d \leq h \leq 0,07 \cdot d$  liegen.

d = Nennendurchmesser des Betonstahls

fischer Superbond

Betonstahl  
Einbaubedingungen und Werkstoffe

**Anhang 9**


**Tabelle 9:** Einbaubedingungen fischer Bewehrungs- Anker FRA

Gewindegröße		M12 <sup>1)</sup>	M16	M20	M24
Nenn Durchmesser	d [mm]	12	16	20	25
Bohrernenn Durchmesser	d <sub>0</sub> [mm]	(14) 16	20	25	30
Bohrlochtiefe (h <sub>0</sub> = l <sub>ges</sub> )	h <sub>0</sub> [mm]	h <sub>ef</sub> + l <sub>e</sub>			
Effektive Verankerungstiefe	h <sub>ef,min</sub> [mm]	70	80	90	96
	h <sub>ef,max</sub> [mm]	140	220	300	380
Abstand Betonoberfläche zur Schweissstelle	l <sub>e</sub> [mm]	100			
Minimaler Rand- und Achsabstand	s <sub>min</sub> =c <sub>min</sub> [mm]	55	65	85	105
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil <sup>2)</sup>	Vorsteckmontage ≤ d <sub>f</sub> [mm]	14	18	22	26
	Durchsteckmontage ≤ d <sub>f</sub> [mm]	18	22	26	32
Minimale Bauteildicke	h <sub>min</sub> [mm]	h <sub>ef</sub> +30 ≥ 100	h <sub>ef</sub> + 2d <sub>0</sub>		
Max. Montagedrehmoment	T <sub>inst,max</sub> [Nm]	40	60	120	150
Dicke des Anbauteils	minimal t <sub>fix</sub> [mm]	5			
	maximal t <sub>fix</sub> [mm]	3000			

<sup>1)</sup> Beide Bohrernenn Durchmesser sind möglich

<sup>2)</sup> Für größere Durchgangslöcher im anzuschließenden Bauteil siehe Kapitel 1.1 des TR 029

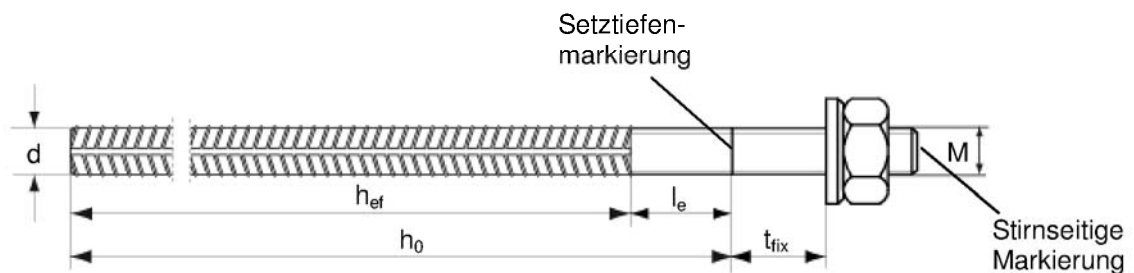**fischer Bewehrungs- Anker FRA**



Stirnseitige Markierung z. B.:  FRA (nichtrostender Stahl);

 FRA C (hochkorrosionsbeständiger Stahl)









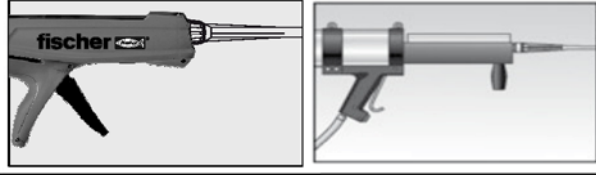

fischer Superbond

fischer Bewehrungs- Anker FRA  
Einbaubedingungen

**Anhang 10**



## Montage mit Injektionsmörtel FIS SB im hammergebohrten Bohrloch




- 1**  Bohrloch erstellen.  
Bohrlochdurchmesser  $d_0$  und Bohrlochtiefe  $h_0$  siehe  
**Tabellen 2, 3, 8 oder 9**
- 2**  2x Bohrlochreinigung: Bohrloch zweimal mit  
ölfreier Druckluft ( $p \geq 6$  bar) ausblasen. Die  
Verwendung eines Handausbläfers ist im  
ungerissenen Beton möglich, wenn gleichzeitig  
der Bohrdurchmesser kleiner als 18 mm und  
die Verankerungstiefe  $h_{ef}$  kleiner 10d ist.
- 3**  2x Bohrloch zweimal mit passender Stahlbürste ausbürsten.  
Bei tiefen Bohrlochern Verlängerung verwenden.
- |   |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | $d_0$ [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 |
|  | $d_b$ [mm] | 11 | 14 | 16 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | 40 | 42 |    |    |    |
- 4**  2x Bohrloch zweimal ausblasen,  
siehe Punkt 2.
- 5**  Verschlusskappe abschrauben.
- 6**  Statikmischer aufschrauben  
(die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).
- 7**  Kartusche in die Auspresspistole legen.
- 8**  Einen etwa 10 cm langen Mörtelstrang  
auspressen, bis dieser gleichmässig grau  
gefärbt ist. Nicht gleichmässig gefärbter Mörtel  
härtet nicht aus und ist zu verwerfen.

fischer Superbond





**Hammerbohren**  
Montageanleitung Injektionsmörtel FIS SB  
Teil 1

**Anhang 11**

### Montage mit Injektionsmörtel FIS SB im hammergebohrten Bohrloch



<b>9</b>	 <p>Ca. <math>\frac{2}{3}</math> des Bohrlochs vom Grund her mit Mörtel blasenfrei verfüllen.</p>	 <p>Bei Bohrtiefen <math>\geq 150</math> mm Verlängerungsschlauch verwenden.</p>	 <p>Bei Überkopfmontagen oder tiefen Bohrlochern <math>h_0 &gt; 250</math> mm Injektionshilfe verwenden.</p>
----------	--	---	--

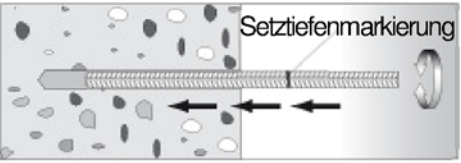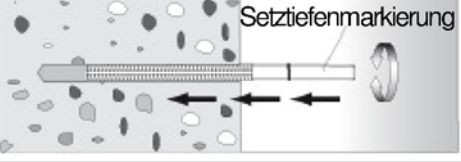
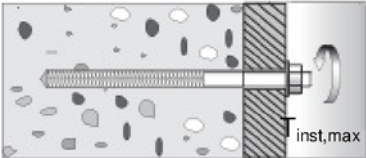
### Montage fischer Ankerstangen FIS A und fischer Innengewindeanker RG MI

<b>10</b>	  <p>Nur saubere und ölfreie Verankerungselemente verwenden. Setztiefenmarkierung anbringen (falls erforderlich). Das Verankerungselement mit leichten Drehbewegungen in das Bohrloch schieben. Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Überschussmörtel am Bohrlochmund austreten.</p>	 <p>Bei Überkopfmontagen das Verankerungselement mit keilen fixieren.</p>	 <p>Bei Durchsteckmontage muss das Durchgangsloch im Anbauteil ebenfalls mit Mörtel verfüllt werden.</p>
-----------	--	---	--

<b>11</b>	 <p>Aushärtezeit abwarten. <math>T_{cure}</math> siehe <b>Tabelle 1</b>.</p>	 <p>Montage des Anbauteils <math>T_{inst,max}</math> siehe <b>Tabelle 2</b> oder <b>3</b>.</p>
-----------	---	--

### Montage Betonstahl und fischer Bewehrungs- Anker FRA

<b>10</b>	 <p>Setztiefenmarkierung</p>  <p>Setztiefenmarkierung</p>	<p>Nur saubere und ölfreie Verankerungselemente verwenden. Setztiefenmarkierung anbringen. Mit leichten Drehbewegungen den Bewehrungsstab oder den fischer Bewehrungs-Gewinde-Anker FRA kräftig bis zur Setztiefenmarkierung in das gefüllte Bohrloch schieben. Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung muss an der Betonoberfläche Überschussmörtel auftreten.</p>
-----------	---	---









<b>11</b>	 <p>Aushärtezeit abwarten. <math>t_{cure}</math> siehe <b>Tabelle 1</b>.</p>	 <p>Montage des Anbauteils <math>T_{inst,max}</math> siehe <b>Tabelle 9</b>.</p>
-----------	---	--

fischer Superbond

**Hammerbohren**  
Montageanleitung Injektionsmörtel FIS SB  
Teil 2

**Anhang 12**

## Montage mit Mörtelpatrone RSB im hammergebohrten Bohrloch













1		<p>Bohrloch erstellen. Bohrlochdurchmesser <math>d_0</math> und Bohrlochtiefe <math>h_0</math> siehe <b>Tabellen 2</b> oder <b>3</b>.</p>
2		<p>Bohrlochreinigung: Bohrloch viermal mit ölfreier Druckluft (<math>p \geq 6</math> bar) ausblasen. Die Verwendung eines Handausbläfers ist möglich, wenn gleichzeitig der Bohr- durchmesser kleiner als 18 mm und die Verankerungstiefe <math>h_{ef}</math> kleiner 10d ist.</p>
3		<p>Mörtelpatrone RSB oder zwei RSB mini von Hand in das Bohrloch einstecken.</p>  <p>Je nach Verankerungselement passendes Setzwerkzeug verwenden</p>
4		<p>Nur saubere und ölfreie Ankerstangen verwenden. Ankerstange RGM oder Innengewindeanker RG MI mit dem Bohrhämmer mit eingeschaltetem Schlag und passendem Adapter bis zur Setz- tiefenmarkierung eintreiben. Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung Bohrhämmer sofort abschalten.</p>
5		<p>Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Überschussmörtel am Bohrlochmund austreten. Falls nicht, ist der Anker sofort zu ziehen und eine zweite Mörtelpatrone in das Bohrloch zu stecken. Setzvorgang wiederholen (4).</p>
6		<p>Aushärtezeit abwarten. <math>T_{cure}</math> siehe <b>Tabelle 1</b>.</p>  <p>Montage des Anbauteils <math>T_{inst,max}</math> siehe <b>Tabelle 2</b> oder <b>3</b>.</p>

fischer Superbond

**Hammerbohren**  
Montageanleitung Mörtelpatrone RSB

**Anhang 13**

### Montage mit Mörtelpatrone RSB im diamantgebohrten Bohrloch

1		Bohrloch erstellen. Bohrlochnennendurchmesser $d_n$ und Bohrlochtiefe $h_0$ siehe <b>Tabellen 2 oder 3.</b>		Bohrkern ausbrechen und entfernen.
2		Bohrloch spülen bis das austretende Wasser klar ist.		
3		Bohrloch zweimal mit ölfreier Druckluft ( $p > 6 \text{ bar}$ ) ausblasen.		Bohrloch zweimal maschinell ausbürsten.
3		Bohrloch zweimal mit ölfreier Druckluft ( $p > 6 \text{ bar}$ ) ausblasen.		
4		Mörtelpatrone RSB oder zwei RSB mini von Hand in das Bohrloch einstecken.		Je nach Verankerungselement passendes Setzwerkzeug verwenden.
5		Nur saubere und ölfreie Ankerstangen verwenden. Ankerstange RGM oder Innengewindeanker RG MI mit dem Bohrhammer mit eingeschaltetem Schlag und passendem Adapter bis zur Setztiefenmarkierung eintreiben. Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung Bohrhammer sofort abschalten.		
6		Beim Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Überschussmörtel am Bohrlochmund austreten. Falls nicht, ist der Anker sofort zu ziehen und eine zweite Mörtelpatrone in das Bohrloch zu stecken. Setzvorgang wiederholen (5).		
7		Aushärtezeit abwarten. $t_{cure}$ siehe <b>Tabelle 1.</b>		Montage des Anbauteils $T_{inst,max}$ siehe <b>Tabelle 2 oder 3.</b>

fischer Superbond

**Diamantbohren**  
Montageanleitung Mörtelpatrone RSB

**Anhang 14**



**Tabelle 10:** Charakteristische Zugtragfähigkeit von fischer Ankerstangen FIS A und RGM mit Mörtel FIS SB oder Patrone RSB im hammergebohrten Bohrloch

Größe			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27 <sup>7)</sup>	M30	
<b>Stahlversagen</b>											
Charakteristische Tragfähigkeit $N_{Rk,s}$	Festigkeitsklasse	5.8 [kN]	19	29	43	79	123	177	230	281	
		8.8 [kN]	30	47	68	126	196	282	368	449	
	nichtrostende Stähle A4 und Stahl C	Festigkeitsklasse	50 [kN]	19	29	43	79	123	177	230	281
			70 [kN]	26	41	59	110	172	247	322	393
		Festigkeitsklasse	80 [kN]	30	47	68	126	196	282	368	449
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{MS,N}$ <sup>1)</sup>	Festigkeitsklasse	5.8 [-]	1,50								
		8.8 [-]	1,50								
	nichtrostende Stähle A4 und Stahl C	Festigkeitsklasse	50 [-]	2,86							
			70 [-]	1,50 <sup>2)</sup> / 1,87							
		Festigkeitsklasse	80 [-]	1,60							
<b>Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch</b>											
Rechnerischer Durchmesser d [mm]			8	10	12	16	20	24	27	30	
<b>Charakteristische Verbundfestigkeit in ungerissemem Beton C20/25</b>											
Temperaturbereich I <sup>3)</sup>			$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	12	13	13	13	13	12	10	10
Temperaturbereich II <sup>3)</sup>			$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	12	12	12	13	13	12	10	10
Temperaturbereich III <sup>3)</sup>			$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	10	11	11	11	11	11	9	9
Temperaturbereich IV <sup>3)</sup>			$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	10	10	10	11	10	10	8	8
<b>Charakteristische Verbundfestigkeit in gerissemem Beton C20/25</b>											
Temperaturbereich I <sup>3)</sup>			$\tau_{Rk,cr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	6,5	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Temperaturbereich II <sup>3)</sup>			$\tau_{Rk,cr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	6,0	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,0	7,0
Temperaturbereich III <sup>3)</sup>			$\tau_{Rk,cr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	5,5	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,0	6,0
Temperaturbereich IV <sup>3)</sup>			$\tau_{Rk,cr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	5,0	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	5,5	5,5
Erhöhungsfaktoren für $\tau_{Rk}$	$\Psi_c$	C25/30 [-]	1,02								
		C30/37 [-]	1,04								
		C35/45 [-]	1,07								
		C40/50 [-]	1,08								
		C45/55 [-]	1,09								
		C50/60 [-]	1,10								
<b>Spalten</b>											
Randabstand $c_{cr,sp}$ [mm]	$h / h_{ef} \geq 2,0$		1,0 $h_{ef}$								
	$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$		4,6 $h_{ef} - 1,8 h$								
	$h / h_{ef} \leq 1,3$		2,26 $h_{ef}$								
Achsabstand $s_{cr,sp}$ [mm]			2 $c_{cr,sp}$								
Teilsicherheitsbeiwert <sup>1)</sup>	trocken und nass		1,5 <sup>4)</sup>								
	$\gamma_{Mp} = \gamma_{Mc} = \gamma_{Msp}$ [-]		wassergefüllt <sup>6)</sup>		1,8 <sup>5)</sup>		1,5 <sup>4)</sup>				

1) Falls keine anderen nationalen Regelungen existieren.

2) Für Stahl C:  $f_{uk} = 700 \text{ N/mm}^2$ ;  $f_{yk} = 560 \text{ N/mm}^2$

3) Siehe Anhang 4

4) Der Teilsicherheitsbeiwert  $\gamma_2 = 1,0$  ist enthalten

5) Der Teilsicherheitsbeiwert  $\gamma_2 = 1,2$  ist enthalten

6) Nur RSB

7) Nur für FIS SB

fischer Superbond

**Hammerbohren**

fischer Ankerstangen FIS A und RGM  
Charakteristische Zugtragfähigkeiten

**Anhang 15**

**Tabelle 11: Charakteristische Querkzugtragfähigkeit von fischer Ankerstangen FIS A und RGM im hammer- und diamantgebohrten Bohrloch**

Größe				M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27 <sup>4)</sup>	M30	
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm</b>												
Charakteristische Tragfähigkeit $V_{RkS}$	Festigkeitsklasse	5.8	[kN]	9	15	21	39	61	89	115	141	
		8.8	[kN]	15	23	34	63	98	141	184	225	
	nichtrostende Stähle A4 und Stahl C	Festigkeitsklasse	50	[kN]	9	15	21	39	61	89	115	141
			70	[kN]	13	20	30	55	86	124	161	197
			80	[kN]	15	23	34	63	98	141	184	225
<b>Stahlversagen mit Hebelarm</b>												
Charakteristisches Biegemoment $M_{RkS}$	Festigkeitsklasse	5.8	[Nm]	19	37	65	166	324	560	833	1123	
		8.8	[Nm]	30	60	105	266	519	896	1333	1797	
	nichtrostende Stähle A4 und Stahl C	Festigkeitsklasse	50	[Nm]	19	37	65	166	324	560	833	1123
			70	[Nm]	26	52	92	232	454	784	1167	1573
			80	[Nm]	30	60	105	266	519	896	1333	1797
<b>Teilsicherheitsbeiwert für Stahlversagen</b>												
$\gamma_{Ms,V}$ <sup>1)</sup>	Festigkeitsklasse	5.8	[-]	1,25								
		8.8	[-]	1,25								
	nichtrostende Stähle A4 und Stahl C	Festigkeitsklasse	50	[-]	2,38							
			70	[-]	1,25 <sup>2)</sup> / 1,56							
			80	[-]	1,33							
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>												
Faktor k in Gleichung (5.7) des Technical Report TR 029, Kapitel 5.2.3.3				k	[-]	2,00						
Teilsicherheitsbeiwert				$\gamma_{Mc}$ <sup>1)</sup>	[-]	1,5 <sup>3)</sup>						
<b>Betonkantenbruch</b>												
Teilsicherheitsbeiwert				$\gamma_{Mc}$ <sup>1)</sup>	[-]	1,5 <sup>3)</sup>						
Siehe Technical Report TR 029, Kapitel 5.2.3.4												

<sup>1)</sup> Falls keine anderen nationalen Regelungen existieren.

<sup>2)</sup> Für Stahl C:  $f_{uk} = 700 \text{ N/mm}^2$ ;  $f_{yk} = 560 \text{ N/mm}^2$

<sup>3)</sup> Der Teilsicherheitsbeiwert  $\gamma_2 = 1,0$  ist enthalten.

<sup>4)</sup> Nur für FIS SB

**Tabelle 12: Verschiebungen unter Zuglast**

Größe			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
<b>Ungerissener und gerissener Beton; Temperaturbereiche I, II, III und IV</b>										
Verschiebung	$\delta_{N0}$ [mm/(N/mm <sup>2</sup> )]		0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13
Verschiebung	$\delta_{N\infty}$ [mm/(N/mm <sup>2</sup> )]		0,13	0,14	0,15	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19

Berechnung der charakteristischen Verschiebung mit  $\delta_N = (\delta_{N0} \cdot \tau_{Sd}) / 1,4$

**Tabelle 13: Verschiebungen unter Querkzuglast**

Größe			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Verschiebung	$\delta_{V0}$ [mm/kN]		0,18	0,15	0,12	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05
Verschiebung	$\delta_{V\infty}$ [mm/kN]		0,27	0,22	0,18	0,14	0,11	0,09	0,08	0,07

Berechnung der charakteristischen Verschiebung mit  $\delta_V = (\delta_{V0} \cdot V_{Sd}) / 1,4$

fischer Superbond

**Hammer- und Diamantbohren**  
fischer Ankerstangen FIS A und RGM  
Charakteristische Querkzugtragfähigkeiten und Verschiebungen

**Anhang 16**



**Tabelle 14:** Charakteristische Zugtragfähigkeit von fischer Innengewindeankern RG MI mit Mörtel **FIS SB** oder Patrone **RSB** im **hammergebohrten Bohrloch**

Größe		M 8	M 10	M 12	M 16	M 20		
<b>Stahlversagen</b>								
Charakteristische Tragfähigkeit mit Schraube	$N_{Rk,s}$	Festigkeitsklasse	5.8 [kN]	19	29	43	79	123
			8.8 [kN]	29	47	68	108	179
		Festigkeitsklasse	A4 [kN]	26	41	59	110	172
		70 C [kN]	26	41	59	110	172	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}^{1)}$	Festigkeitsklasse	5.8 [-]	1,50				
			8.8 [-]	1,50				
		Festigkeitsklasse	A4 [-]	1,87				
		70 C [-]	1,87					
<b>Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch</b>								
Rechnerischer Durchmesser	$d_H$ [mm]	12	16	18	22	28		
<b>Charakteristische Werte im ungerissenen Beton C20/25</b>								
Temperaturbereich I (40 °C / 24 °C) <sup>2)</sup>	$\tau_{Rk,ucr}$ [kN]	12	12	11	11	9,5		
Temperaturbereich II (80 °C / 50 °C) <sup>2)</sup>	$\tau_{Rk,ucr}$ [kN]	12	11	11	10	9		
Temperaturbereich III (120 °C / 72 °C) <sup>2)</sup>	$\tau_{Rk,ucr}$ [kN]	11	10	10	9	8		
Temperaturbereich IV (150 °C / 90 °C) <sup>2)</sup>	$\tau_{Rk,ucr}$ [kN]	10	9,5	9	8,5	7,5		
<b>Charakteristische Werte im gerissenen Beton C20/25</b>								
Temperaturbereich I (40 °C / 24 °C) <sup>2)</sup>	$\tau_{Rk,cr}$ [kN]	5,0						
Temperaturbereich II (80 °C / 50 °C) <sup>2)</sup>	$\tau_{Rk,cr}$ [kN]	5,0						
Temperaturbereich III (120 °C / 72 °C) <sup>2)</sup>	$\tau_{Rk,cr}$ [kN]	4,5						
Temperaturbereich IV (150 °C / 90 °C) <sup>2)</sup>	$\tau_{Rk,cr}$ [kN]	4,0						
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk}$	$\Psi_c$	C25/30 [-]	1,02					
		C30/37 [-]	1,04					
		C35/45 [-]	1,07					
		C40/50 [-]	1,08					
		C45/55 [-]	1,09					
		C50/60 [-]	1,10					
<b>Spalten</b>								
Randabstand	$c_{cr,sp}$ [mm]	$h / h_{ef} \geq 2,0$	$1,0 h_{ef}$					
		$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	$4,6 h_{ef} - 1,8 h$					
		$h / h_{ef} \leq 1,3$	$2,26 h_{ef}$					
Achsabstand	$s_{cr,sp}$ [mm]	$2c_{cr,sp}$						
Teilsicherheitsbeiwert <sup>1)</sup>		trocken und nass	$1,5^{3)}$					
$\gamma_{Mp} = \gamma_{Mc} = \gamma_{Msp}$ [-]		wassergefüllt <sup>5)</sup>	$1,8^{4)}$	$1,5^{3)}$				
<p>1) Falls keine anderen nationalen Regelungen existieren.                  2) Siehe Anhang 4                  3) Der Teilsicherheitsbeiwert <math>\gamma_2 = 1,0</math> ist enthalten.                  4) Der Teilsicherheitsbeiwert <math>\gamma_2 = 1,2</math> ist enthalten.                  5) Nur für RSB</p>								
fischer Superbond						<b>Anhang 17</b>		
<b>Hammerbohren</b>								
fischer Innengewindeanker RG MI Charakteristische Zugtragfähigkeit								

**Tabelle 15:** Charakteristische Querkzugtragfähigkeit von fischer Innengewindeankern  
RG MI im **hammer-** und **diamantgebohrtem Bohrloch**

Größe		M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm</b>							
Charakteristische Tragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	Festigkeitsklasse 5.8 [kN]	9,2	14,5	21,1	39,2	69
		Festigkeitsklasse 8.8 [kN]	14,6	23,2	33,7	54,0	90
		Festigkeitsklasse A4 [kN]	12,8	20,3	29,5	54,8	86
		Festigkeitsklasse 70 C [kN]	12,8	20,3	29,5	54,8	86
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	Festigkeitsklasse 5.8 [-]	1,25				
		Festigkeitsklasse 8.8 [-]	1,25				
		Festigkeitsklasse A4 [-]	1,56				
		Festigkeitsklasse 70 C [-]	1,56				
<b>Stahlversagen mit Hebelarm</b>							
Charakteristisches Biegemoment	$M_{Rk,s}^0$	Festigkeitsklasse 5.8 [Nm]	20	39	68	173	337
		Festigkeitsklasse 8.8 [Nm]	30	60	105	266	519
		Festigkeitsklasse A4 [Nm]	26	52	92	232	454
		Festigkeitsklasse 70 C [Nm]	26	52	92	232	454
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	Festigkeitsklasse 5.8 [-]	1,25				
		Festigkeitsklasse 8.8 [-]	1,25				
		Festigkeitsklasse A4 [-]	1,56				
		Festigkeitsklasse 70 C [-]	1,56				
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>							
Faktor k in Gleichung (5.7) des Technical Report TR 029, Kapitel 5.2.3.3		[-]		2,0			
Teilsicherheitsbeiwert		$\gamma_{Mcp}^{1)}$ [-]		1,5 <sup>2)</sup>			
<b>Betonkantenbruch</b>		Siehe Technical Report TR 029, Kapitel 5.2.3.4					
Teilsicherheitsbeiwert		$\gamma_{Mc}^{1)}$ [-]		1,5 <sup>2)</sup>			

<sup>1)</sup> Falls keine anderen nationalen Regelungen existieren.

<sup>2)</sup> Der Teilsicherheitsbeiwert  $\gamma_2 = 1,0$  ist enthalten.

**Tabelle 16:** Verschiebungen unter Zuglast

Größe		M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
<b>Ungerissener und gerissener Beton; Temperaturbereich I, II, III und IV</b>						
Verschiebung	$\delta_{N0}$ [mm/(N/mm <sup>2</sup> )]	0,09	0,10	0,10	0,11	0,19
Verschiebung	$\delta_{N\infty}$ [mm/(N/mm <sup>2</sup> )]	0,13	0,15	0,15	0,17	0,19

Berechnung der charakteristischen Verschiebung mit  $\delta_N = (\delta_{N0} \cdot \tau_{sd}) / 1,4$

**Tabelle 17:** Verschiebungen unter Querkzuglast

Größe		M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
Verschiebung	$\delta_{v0}$ [mm/kN]	0,12	0,09	0,08	0,07	0,05
Verschiebung	$\delta_{v\infty}$ [mm/kN]	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08

Berechnung der charakteristischen Verschiebung mit  $\delta_v = (\delta_{v0} \cdot V_{sd}) / 1,4$

fischer Superbond

**Hammer- und Diamantbohren**  
fischer Innengewindeanker RG MI  
Charakteristische Querkzugtragfähigkeit

**Anhang 18**

**Tabelle 18: Charakteristische Zugtragfähigkeit von fischer Ankerstangen RGM mit Mörtelpatrone RSB im diamantgebohrten Bohrloch**

Größe	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30			
<b>Stahlversagen</b>	Charakteristische Tragfähigkeit bei Stahlversagen siehe Tabelle 10									
<b>Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch</b>										
Rechnerischer Durchmesser d [mm]	8	10	12	16	20	24	30			
<b>Charakteristische Verbundfestigkeit in ungerissemem Beton C20/25</b>										
Temperaturbereich I <sup>1)</sup> (40°C / 24°C)	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	13	13	14	14	14	13	11	
Temperaturbereich II <sup>1)</sup> (80°C / 50°C)	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	12	13	13	14	13	13	10	
Temperaturbereich III <sup>1)</sup> (120°C / 72°C)	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	11	12	12	12	12	11	9,5	
Temperaturbereich IV <sup>1)</sup> (150°C / 90°C)	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	10	11	11	11	11	10	8,5	
<b>Charakteristische Verbundfestigkeit in gerissemem Beton C20/25</b>										
Temperaturbereich I <sup>1)</sup> (40°C / 24°C)	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	---	---	---	7,5	7,5	7,5	7,5	
Temperaturbereich II <sup>1)</sup> (80°C / 50°C)	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	---	---	---	7,5	7,5	7,5	7,0	
Temperaturbereich III <sup>1)</sup> (120°C / 72°C)	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	---	---	---	6,5	6,5	6,5	6,5	
Temperaturbereich IV <sup>1)</sup> (150°C / 90°C)	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	---	---	---	6,0	6,0	6,0	6,0	
Erhöhungsfaktoren für $\tau_{Rk}$	$\Psi_c$	C25/30 [-]						1,02		
		C30/37 [-]						1,04		
		C35/45 [-]						1,07		
		C40/50 [-]						1,08		
		C45/55 [-]						1,09		
		C50/60 [-]						1,10		
<b>Spalten</b>										
Randabstand $c_{cr,sp}$ [mm]	$h / h_{ef} \geq 2,0$							1,0 $h_{ef}$		
	$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$							4,6 $h_{ef} - 1,8 h$		
	$h / h_{ef} \leq 1,3$							2,26 $h_{ef}$		
Achsabstand $s_{cr,sp}$ [mm]								2 $c_{cr,sp}$		
Teilsicherheitsbeiwert <sup>2)</sup>	trocken und nass							1,5 <sup>3)</sup>		
$\gamma_{Mp} = \gamma_{Mc} = \gamma_{Msp}$ [-]	wassergefüllt		1,8 <sup>4)</sup>							1,5 <sup>3)</sup>
<sup>1)</sup> Siehe Anhang 4 <sup>2)</sup> Falls keine anderen nationalen Regelungen existieren. <sup>3)</sup> Der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_2 = 1,0$ ist enthalten. <sup>4)</sup> Der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_2 = 1,2$ ist enthalten.										
fischer Superbond							<b>Anhang 19</b>			
<b>Diamantbohren</b> Charakteristische Zugtragfähigkeit von fischer Ankerstangen RGM										

**Tabelle 19: Charakteristische Zugtragfähigkeit von fischer Innengewindeankern RG MI mit Mörtelpatrone RSB im diamantgebohrten Bohrloch**

Größe	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	
<b>Stahlversagen</b>	Charakteristische Tragfähigkeit bei Stahlversagen siehe Tabelle 14					
<b>Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch</b>						
Rechnerischer Durchmesser d [mm]	12	16	18	22	28	
<b>Charakteristische Verbundfestigkeit in ungerissemem Beton C20/25</b>						
Temperaturbereich I <sup>1)</sup> (40°C / 24°C)	$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	13	12	12	11	10
Temperaturbereich II <sup>1)</sup> (80°C / 50°C)	$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	13	12	12	11	9,5
Temperaturbereich III <sup>1)</sup> (120°C / 72°C)	$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	11	11	10	9,5	8,5
Temperaturbereich IV <sup>1)</sup> (150°C / 90°C)	$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	10	10	9,5	9	8
<b>Charakteristische Verbundfestigkeit in gerissemem Beton C20/25</b>						
Temperaturbereich I <sup>1)</sup> (40°C / 24°C)	$\tau_{Rk,cr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	---	5,0	5,0	5,0	5,0
Temperaturbereich II <sup>1)</sup> (80°C / 50°C)	$\tau_{Rk,cr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	---	5,0	5,0	5,0	5,0
Temperaturbereich III <sup>1)</sup> (120°C / 72°C)	$\tau_{Rk,cr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	---	4,5	4,5	4,5	4,5
Temperaturbereich IV <sup>1)</sup> (150°C / 90°C)	$\tau_{Rk,cr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	---	4,0	4,0	4,0	4,0
Erhöhungsfaktoren für $\tau_{Rk}$	$\Psi_c$	C25/30 [-]	1,02			
		C30/37 [-]	1,04			
		C35/45 [-]	1,07			
		C40/50 [-]	1,08			
		C45/55 [-]	1,09			
		C50/60 [-]	1,10			
<b>Spalten</b>						
Randabstand $c_{cr,sp}$ [mm]	$h / h_{ef} \geq 2,0$	1,0 $h_{ef}$				
	$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	4,6 $h_{ef} - 1,8 h$				
	$h / h_{ef} \leq 1,3$	2,26 $h_{ef}$				
Achsabstand $s_{cr,sp}$ [mm]	2 $c_{cr,sp}$					
Teilsicherheitsbeiwert <sup>2)</sup> $\gamma_{Mp} = \gamma_{Mc} = \gamma_{Msp}$ [-]	trocken und nass	1,5 <sup>3)</sup>				
	wassergefüllt	1,8 <sup>4)</sup>	1,5 <sup>3)</sup>			
fischer Superbond					<b>Anhang 20</b>	
<b>Diamantbohren</b> Charakteristische Zugtragfähigkeit von Innengewindeankern RG MI						

<sup>1)</sup> Siehe Anhang 4

<sup>2)</sup> Falls keine anderen nationalen Regelungen existieren.

<sup>3)</sup> Der Teilsicherheitsbeiwert  $\gamma_2 = 1,0$  ist enthalten.

<sup>4)</sup> Der Teilsicherheitsbeiwert  $\gamma_2 = 1,2$  ist enthalten.

**Tabelle 20: Charakteristische Zugtragfähigkeit von Betonstählen mit Injektionsmörtel  
FIS SB im hammergebohrten Bohrloch**

Größe	$\emptyset d$	8	10	12	14	16	20	25	28	32	
<b>Stahlversagen</b>											
Charakteristische Tragfähigkeit Betonstahl <sup>4)</sup>	$N_{Rk,s}$	[kN]	28	44	63	85	111	173	270	339	443
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}$ <sup>1)</sup>	[-]	1,4								
<b>Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch</b>											
Rechnerischer Durchmesser	$d$	[mm]	8	10	12	14	16	20	25	28	32
<b>Charakteristische Verbundfestigkeit in ungerissemem Beton C20/25</b>											
Temperaturbereich I <sup>3)</sup> (40°C / 24°C)	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	8,0	8,5	9,0	9,5	9,5	10	9,5	9,0	7,5
Temperaturbereich II <sup>3)</sup> (80°C / 50°C)	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	8,0	8,5	9,0	9,0	9,5	9,5	9,0	8,5	7,5
Temperaturbereich III <sup>3)</sup> (120°C / 72°C)	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	7,0	7,5	8,0	8,0	8,5	8,5	8,0	7,5	6,5
Temperaturbereich IV <sup>3)</sup> (150°C / 90°C)	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	6,5	7,0	7,0	7,5	7,5	8,0	7,5	7,0	6,0
<b>Charakteristische Verbundfestigkeit in gerissemem Beton C20/25</b>											
Temperaturbereich I <sup>3)</sup> (40°C / 24°C)	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	4,5	6,0	6,0	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Temperaturbereich II <sup>3)</sup> (80°C / 50°C)	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	4,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Temperaturbereich III <sup>3)</sup> (120°C / 72°C)	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	4,0	5,0	5,0	5,0	6,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Temperaturbereich IV <sup>3)</sup> (150°C / 90°C)	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	3,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Erhöhungsfaktoren für $\tau_{Rk}$	$\Psi_c$	C25/30 [-]					1,02				
		C30/37 [-]					1,04				
		C35/45 [-]					1,07				
		C40/50 [-]					1,08				
		C45/55 [-]					1,09				
		C50/60 [-]					1,10				
<b>Spalten</b>											
Randabstand $c_{cr,sp}$ [mm]	$h / h_{ef} \geq 2,0$						1,0 $h_{ef}$				
	$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$						4,6 $h_{ef} - 1,8 h$				
	$h / h_{ef} \leq 1,3$						2,26 $h_{ef}$				
Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]					2 $c_{cr,sp}$				
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mp} = \gamma_{Mc} = \gamma_{Msp}$ <sup>1)</sup>	[-]					1,5 <sup>2)</sup>				

1) Falls keine anderen nationalen Regelungen existieren.

2) Der Teilsicherheitsbeiwert  $\gamma_2 = 1,0$  ist enthalten.

3) Siehe Anhang 4

4) Die angegebenen Werte gelten für Betonstahl B500B mit  $f_{uk} = 550 \text{ N/mm}^2$  und  $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$   
Für andere Betonstähle sind die charakteristischen Stahltragfähigkeiten nach TR 029,  
Gleichung (5.1) zu berechnen.

fischer Superbond

**Hammerbohren**

Charakteristische Zugtragfähigkeit von Betonstahl

**Anhang 21**

**Tabelle 21: Charakteristische Querkzugtragfähigkeit von Betonstählen mit Injektionsmörtel FIS SB im hammergebohrten Bohrloch**

Größe	$\varnothing d$	8	10	12	14	16	20	25	28	32
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm</b>										
Charakteristische Tragfähigkeit <sup>1)</sup>	$V_{Rk,s}$ [kN]	13,8	21,6	31,1	42,4	55,3	87	135	170	221
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$ [-]	1,5								
<b>Stahlversagen mit Hebelarm</b>										
Charakteristisches Biegemoment <sup>1)</sup>	$M^0_{Rk,s}$ [Nm]	33	65	112	178	265	518	1012	1422	2123
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$ [-]	1,5								
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>										
Faktor k in Gleichung (5.7) des Technical Report TR 029, Kapitel 5.2.3.3	[-]	2,0								
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mcp}^{2)}$ [-]	1,5 <sup>3)</sup>								
<b>Betonkantenbruch</b>										
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mc}^{2)}$ [-]	Siehe Technical Report TR 029, Kapitel 5.2.3.4 1,5 <sup>3)</sup>								

<sup>1)</sup> Die angegebenen Werte gelten für Betonstahl B500B mit  $f_{uk} = 550 \text{ N/mm}^2$  und  $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$ . Für andere Betonstähle sind die charakteristischen Stahlträgerfähigkeiten nach TR 029, Gleichung (5.1) zu berechnen.

<sup>2)</sup> Falls keine anderen nationalen Regelungen existieren.

<sup>3)</sup> Der Teilsicherheitsbeiwert  $\gamma_2 = 1,0$  ist enthalten.

**Tabelle 22: Verschiebung von Betonstahl unter Zuglast**

Größe	$\varnothing d$	8	10	12	14	16	20	25	28	32
<b>Gerissener und ungerissener Beton; Temperaturbereich I, II, III und IV</b>										
Verschiebung	$\delta_{N0}$ [mm/(N/mm <sup>2</sup> )]	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,13
Verschiebung	$\delta_{N\infty}$ [mm/(N/mm <sup>2</sup> )]	0,12	0,13	0,13	0,15	0,16	0,16	0,18	0,20	0,20

Berechnung der charakteristischen Verschiebung mit  $\delta_N = (\delta_{N0} \cdot \tau_{Sd}) / 1,4$

**Tabelle 23: Verschiebung von Betonstahl unter Querlast**

Größe	$\varnothing d$	8	10	12	14	16	20	25	28	32
<b>Gerissener und ungerissener Beton; Temperaturbereich I, II, III und IV</b>										
Verschiebung	$\delta_{V0}$ [mm/kN]	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05
Verschiebung	$\delta_{V\infty}$ [mm/kN]	0,27	0,22	0,18	0,16	0,14	0,11	0,09	0,08	0,06

Berechnung der charakteristischen Verschiebung mit  $\delta_V = (\delta_{V0} \cdot V_{Sd}) / 1,4$

fischer Superbond

**Hammerbohren**  
Charakteristische Querkzugtragfähigkeit und Verschiebungen von  
Betonstahl

**Anhang 22**



**Tabelle 24: Charakteristische Zugtragfähigkeit von fischer Bewehrungs- Ankern FRA mit Injektionsmörtel FIS SB im hammergebohrten Bohrloch**

Größe		M12	M16	M20	M24
<b>Stahlversagen</b>					
Charakteristische Tragfähigkeit	$N_{Rk,s}$ [kN]	63	111	173	270
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}^{1)}$ [-]	1,4			
<b>Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch</b>					
Rechnerischer Durchmesser	$d$ [mm]	12	16	20	25
<b>Charakteristische Verbundfestigkeit in ungerissenem Beton C20/25</b>					
Temperaturbereich I <sup>3)</sup> (40°C / 24°C)	$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	9,0	9,5	10,0	9,5
Temperaturbereich II <sup>3)</sup> (80°C / 50°C)	$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	9,0	9,5	9,5	9,0
Temperaturbereich III <sup>3)</sup> (120°C / 72°C)	$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	8,0	8,5	8,5	8,0
Temperaturbereich IV <sup>3)</sup> (150°C / 90°C)	$\tau_{Rk,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	7,0	7,5	8,0	7,5
<b>Charakteristische Verbundfestigkeit in gerissenem Beton C20/25</b>					
Temperaturbereich I <sup>3)</sup> (40°C / 24°C)	$\tau_{Rk,cr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	6,0	7,0	6,0	6,0
Temperaturbereich II <sup>3)</sup> (80°C / 50°C)	$\tau_{Rk,cr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	5,5	6,5	6,0	6,0
Temperaturbereich III <sup>3)</sup> (120°C / 72°C)	$\tau_{Rk,cr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	5,0	6,0	5,5	5,5
Temperaturbereich IV <sup>3)</sup> (150°C / 90°C)	$\tau_{Rk,cr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	4,5	5,5	5,0	5,0
Erhöhungsfaktoren für $\tau_{Rk}$	$\Psi_c$	C25/30 [-]	1,02		
		C30/37 [-]	1,04		
		C35/45 [-]	1,07		
		C40/50 [-]	1,08		
		C45/55 [-]	1,09		
		C50/60 [-]	1,10		
<b>Spalten</b>					
Randabstand $c_{cr,sp}$ [mm]	$h / h_{ef} \geq 2,0$	1,0 $h_{ef}$			
	$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$	4,6 $h_{ef} - 1,8 h$			
	$h / h_{ef} \leq 1,3$	2,26 $h_{ef}$			
Achsabstand	$s_{cr,sp}$ [mm]	2 $c_{cr,sp}$			
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mp} = \gamma_{Mc} = \gamma_{Msp}^{1)}$ [-]	1,5 <sup>2)</sup>			
<sup>1)</sup> Falls keine anderen nationalen Regelungen existieren. <sup>2)</sup> Der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_2 = 1,0$ ist enthalten. <sup>3)</sup> Siehe Anhang 4					
fischer Superbond					<b>Anhang 23</b>
<b>Hammerbohren</b> Charakteristische Zugtragfähigkeit von fischer Bewehrungs- Ankern FRA					

**Tabelle 25:** Charakteristische Querkzugtragfähigkeit für fischer Bewehrungs- Anker FRA mit Injektionsmörtel **FIS SB** im **hammergebohrten Bohrloch**

Größe		M12	M16	M20	M24
<b>Stahlversagen ohne Hebelarm</b>					
Charakteristische Tragfähigkeit	$V_{Rk,s}$ [kN]	30	55	86	124
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$ [-]	1,56			
<b>Stahlversagen mit Hebelarm</b>					
Charakteristisches Biegemoment	$M^0_{Rk,s}$ [Nm]	92	233	454	785
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$ [-]	1,56			
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>					
Faktor k in Gleichung (5.7) des Technical Report TR 029, Kapitel 5.2.3.3	k [-]	2,0			
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mcp}^{1)}$ [-]	1,5 <sup>2)</sup>			
<b>Betonkantenbruch</b>					
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mc}^{1)}$ [-]	1,5 <sup>2)</sup>			

<sup>1)</sup> Falls keine anderen nationalen Regelungen existieren.

<sup>2)</sup> Der Teilsicherheitsbeiwert  $\gamma_2 = 1,0$  ist enthalten.

**Tabelle 26:** Verschiebungen von fischer Bewehrungs- Ankern FRA unter Zuglast

Größe	$\emptyset$	12	16	20	24
<b>Ungerissener und gerissener Beton; Temperaturbereich I, II, III und IV</b>					
Verschiebung	$\delta_{N0}$ [mm/(N/mm <sup>2</sup> )]	0,09	0,10	0,11	0,12
Verschiebung	$\delta_{N\infty}$ [mm/(N/mm <sup>2</sup> )]	0,13	0,16	0,16	0,18

Berechnung der charakteristischen Verschiebung mit  $\delta_N = (\delta_{N0} \bullet \tau_{Sd}) / 1,4$

**Tabelle 27:** Verschiebungen von fischer Bewehrungs - Ankern FRA unter Querlast

Größe	$\emptyset$	12	16	20	24
Verschiebung	$\delta_{v0}$ [mm/kN]	0,12	0,09	0,07	0,06
Verschiebung	$\delta_{v\infty}$ [mm/kN]	0,18	0,14	0,11	0,09

Berechnung der charakteristischen Verschiebung mit  $\delta_v = (\delta_{v0} \bullet V_{Sd}) / 1,4$

fischer Superbond

**Hammerbohren**

Charakteristische Querkzugtragfähigkeit und Verschiebungen von fischer Bewehrungs- Ankern FRA

**Anhang 24**

## Seismik Bemessung nach TR045 "Design of metal anchors under seismic action"

Die empfohlenen seismischen Leistungskategorien sind in Tabelle 28 angegeben. Der Wert  $a_g$  oder das Produkt  $a_g \cdot S$  welche in einem Mitgliedstaat verwendet werden, um Schwellenwerte für die Seismizitätsklassen zu definieren, kann dem nationalen Anhang der EN 1998-1:2004 entnommen werden. Dieser Wert kann von den in Tabelle 28 aufgeführten Werten abweichen. Darüber hinaus liegt die Zuordnung der seismischen Leistungskategorien C1 und C2 zu den Seismizitätsklassen und den Bedeutungskategorien der Gebäude in der Verantwortung jedes einzelnen Mitgliedstaats.

**Tabelle 28:** Empfohlene seismische Leistungskategorien für Anker

Seismizitätsgrad <sup>1)</sup>		Bedeutungskategorie gemäß EN 1998-1:2004,4.2.5			
Klasse	$a_g \cdot S^3)$	I	II	III	IV
Sehr gering <sup>2)</sup>	$a_g \cdot S \leq 0,05 \text{ g}$	Keine zusätzliche Anforderung			
Gering <sup>2)</sup>	$0,05 \text{ g} < a_g \cdot S \leq 0,1 \text{ g}$	C1	C1 <sup>4)</sup> or C2 <sup>5)</sup>		C2
> gering	$a_g \cdot S > 0,1 \text{ g}$	C1	C2		

<sup>1)</sup> Die Werte zur Bestimmung des Seismizitätsgrades siehe nationalem Anhang der EN 1998-1:2004

<sup>2)</sup> Definition nach EN 1998-1:2004, 3.2.

<sup>3)</sup>  $a_g$  = Bemessungs-Bodenbeschleunigung für Baugrundklasse A (EN 1998-1:2004, 3.2.1)

<sup>4)</sup> C1 für die Befestigung von nicht- tragenden Bauteilen an Gebäuden

<sup>5)</sup> C2 für die Befestigung von tragenden Bauteilen an Gebäuden

Der Bemessungswert unter seismischer Einwirkung  $R_{d,seis}$  ist wie folgt zu ermitteln:

$$R_{d,seis} = R_{k,seis} / \gamma_{M,seis}$$

Der charakteristische Widerstand unter seismischer Einwirkung  $R_{k,seis}$  ist wie folgt zu ermitteln:

$$R_{k,seis} = \alpha_{gap} \times \alpha_{seis} \times R_{k,seis}^0$$

Der charakteristische Grundwiderstand unter seismischer Einwirkung  $R_{k,seis}^0$  für die Versagensarten "Stahlversagen", "kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch" bei zentrischer Zuglast sowie "Stahlversagen" bei Querlast ist Tabelle 30 zu entnehmen. Für alle anderen Versagensarten ist  $R_{k,seis}^0$  analog zur Bemessung unter statischer und quasi-statischer Einwirkung nach Tabellen 10, 11, 20 und 21 zu bestimmen. Die Abminderungsfaktoren  $\alpha_{seis}$  und  $\alpha_{gap}$  sind in Tabelle 29 angegeben.

**Tabelle 29:** Abminderungsfaktoren  $\alpha_{seis}$  und  $\alpha_{gap}$

Last- richtung	Versagensart	$\alpha_{seis}$		$\alpha_{gap}$	
		Einzel- anker	Anker- gruppe	Befestigungen mit Lochspiel <sup>1)</sup>	Befestigung ohne Lochspiel <sup>1)</sup>
Zentrischer Zug	Stahlversagen	1,0	1,0	1,00	1,00
	Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch	1,0	0,85		
	Betonausbruch	0,85	0,75		
	Spalten	1,0	0,85		
Querzug	Stahlversagen	1,0	0,85	0,50	
	Betonkantenbruch	1,0	0,85		
	Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite	0,85	0,75		

<sup>1)</sup> Verbindungen mit Lochspiel gemäß CEN/TS 1992-4-4: 2009, Tabelle 1

fischer Superbond

Empfohlene seismische Leistungskategorie und Abminderungsfaktoren  
für Lasten unter seismischer Einwirkung

**Anhang 25**

**Tabelle 30A:** Charakteristische Werte unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 für fischer Ankerstangen FIS A und RGM mit **FIS SB** oder **RSB** im **hammergebohrten Bohrloch**

Größe		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30	
<b>Charakteristische Zugtragfähigkeit, Stahlversagen</b>										
$N_{Rk,s,seis}$	Festigkeits- klasse	5.8	19	29	43	79	123	177	230	281
		8.8	30	47	68	126	196	282	368	449
[kN]	nichtrostende Stähle	50	19	29	43	79	123	177	230	281
		Festigkeits- klasse	70	26	41	59	110	172	247	322
	A4 und Stahl C	80	30	47	68	126	196	282	368	449
$\gamma_{M,s,seis}$ <sup>1)</sup>	Festigkeits- klasse	5.8	1,50							
		8.8	1,50							
[-]	nichtrostende Stähle	50	2,86							
		Festigkeits- klasse	70	1,50 <sup>2)</sup> / 1,87						
	A4 und Stahl C	80	1,6							
<b>Charakteristische Verbundfestigkeit, kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch</b>										
Temperaturbereich I <sup>3)</sup>	$\tau_{Rk,seis}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	4,6	5,0	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	6,4
Temperaturbereich II <sup>3)</sup>	$\tau_{Rk,seis}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	4,3	4,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,3	6,0
Temperaturbereich III <sup>3)</sup>	$\tau_{Rk,seis}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	3,9	4,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,5	5,1
Temperaturbereich IV <sup>3)</sup>	$\tau_{Rk,seis}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	3,6	3,9	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,1	4,7
$\gamma_{M,p,seis}$ <sup>1)</sup>	trocken und nass	[-]	1,5 <sup>4)</sup>							
	wassergefüllt <sup>6)</sup>	[-]	1,8 <sup>5)</sup>	1,5 <sup>4)</sup>						
<b>Charakteristische Querkzugtragfähigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm</b>										
$V_{Rk,s,seis}$ <sup>7)</sup>	Festigkeits- klasse	5.8	9	15	21	39	61	89	115	141
		8.8	15	23	34	63	98	141	184	225
[kN]	nichtrostende Stähle	50	9	15	21	39	61	89	115	141
		Festigkeits- klasse	70	13	20	30	55	86	124	161
	A4 und Stahl C	80	15	23	34	63	98	141	184	225
$\gamma_{M,s,seis}$ <sup>1)</sup>	Festigkeits- klasse	5.8	1,25							
		8.8	1,25							
[-]	nichtrostende Stähle	50	2,38							
		Festigkeits- klasse	70	1,25 <sup>2)</sup> / 1,56						
	A4 und Stahl C	80	1,33							

1) Falls keine anderen nationalen Regelungen existieren

3) Siehe Anhang 4

5) Der Teilsicherheitsbeiwert  $\gamma_2 = 1,2$  ist enthalten

7) Für fischer Ankerstangen FIS A und RGM ist der Duktilitätsfaktor 1,0

2) Für Stahl C mit  $f_{yk} = 560 \text{ N/mm}^2$

4) Der Teilsicherheitsbeiwert  $\gamma_2 = 1,0$  ist enthalten

6) Nur RSB

fischer Superbond

**Hammerbohren**

Charakteristische Werte unter seismischer Einwirkung  
Leistungskategorie C1; fischer Ankerstangen FIS A und RGM

**Anhang 26**

**Tabelle 30B:** Charakteristische Werte unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 für Standard Ankerstangen mit **FIS SB** im **hammergebohrten Bohrloch**

Größe	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30			
<b>Charakteristische Zugtragfähigkeit</b>											
<b>Stahlversagen</b>	Siehe Tabelle 30A										
<b>Charakteristische Verbundfestigkeit, kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch</b>	Siehe Tabelle 30A										
<b>Charakteristische Querkzugtragfähigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm</b>											
$V_{Rk,s,seis}$	Festigkeits- klasse	5,8	6	11	15	27	43	62	81	99	
		8,8	11	16	24	44	69	99	129	158	
[kN]	nichtrostende Stähle A4 und Stahl C	Festigkeits- klasse	50	6	11	15	27	43	62	81	99
			70	9	14	21	39	60	87	113	138
			80	11	16	24	44	69	99	129	158
$\gamma_{M,s,seis}$	Festigkeits- klasse	5,8	1,25								
		8,8	1,25								
[-]	nichtrostende Stähle A4 und Stahl C	Festigkeits- klasse	50	2,38							
			70	1,56							
			80	1,33							

<sup>1)</sup> Falls keine anderen nationalen Regelungen existieren

**Tabelle 30C:** Charakteristische Werte unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 für Betonstahl mit **FIS SB** im **hammergebohrten Bohrloch**

Betonstahl B500B	Größe	8	10	12	14	16	20	25	28	32
<b>Charakteristische Zugtragfähigkeit, Stahlversagen</b>										
$N_{Rk,s,seis}$	[kN]	28	44	63	85	111	173	270	339	443
$\gamma_{M,s,seis}$	<sup>1)</sup> [-]	1,4								
<b>Charakteristische Verbundfestigkeit, kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch</b>										
Temperaturbereich I <sup>3)</sup>	$\tau_{Rk,s,seis}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	3,2	4,3	4,5	4,5	5,3	4,5	4,5	4,5	5,1
Temperaturbereich II <sup>3)</sup>	$\tau_{Rk,s,seis}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	3,2	3,9	4,1	4,1	4,9	4,5	4,5	4,5	5,1
Temperaturbereich III <sup>3)</sup>	$\tau_{Rk,s,seis}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	2,8	3,6	3,8	3,8	4,5	4,1	4,1	4,1	4,7
Temperaturbereich IV <sup>3)</sup>	$\tau_{Rk,s,seis}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	2,5	3,2	3,4	3,4	4,1	3,8	3,8	3,8	4,3
$\gamma_{M,p,seis}$	<sup>1)</sup> [-]	1,5 <sup>2)</sup>								
<b>Charakteristische Querkzugtragfähigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm</b>										
$V_{Rk,s,seis}$	[kN]	9,7	15,1	21,8	29,7	38,7	60,9	94,5	119,0	154,7
$\gamma_{M,s,seis}$	<sup>1)</sup> [-]	1,5 <sup>2)</sup>								

<sup>1)</sup> Falls keine anderen nationalen Regelungen existieren

<sup>2)</sup> Der Teilsicherheitsbeiwert  $\gamma_2 = 1,0$  ist enthalten

<sup>3)</sup> Siehe Anhang 4

fischer Superbond

**Hammerbohren**

Charakteristische Werte unter seismischer Einwirkung  
Leistungskategorie C1; Standard Ankerstangen; Betonstahl

**Anhang 27**